


הוראות למתכנן למיקום מעברית מוגנת Y-AC

1. בעת תכנון מירום המאייד, יש להקפיד על מידות מינימום לפי הטבלה המצורפת.
2. כאשר מיקום ה"מעברית" המוגנת מגדם Y-AC תמיד תהיה מתוכננת להיות בפינה השמאלית תחתונה של המאייד (ראה בשרטוט להלן).

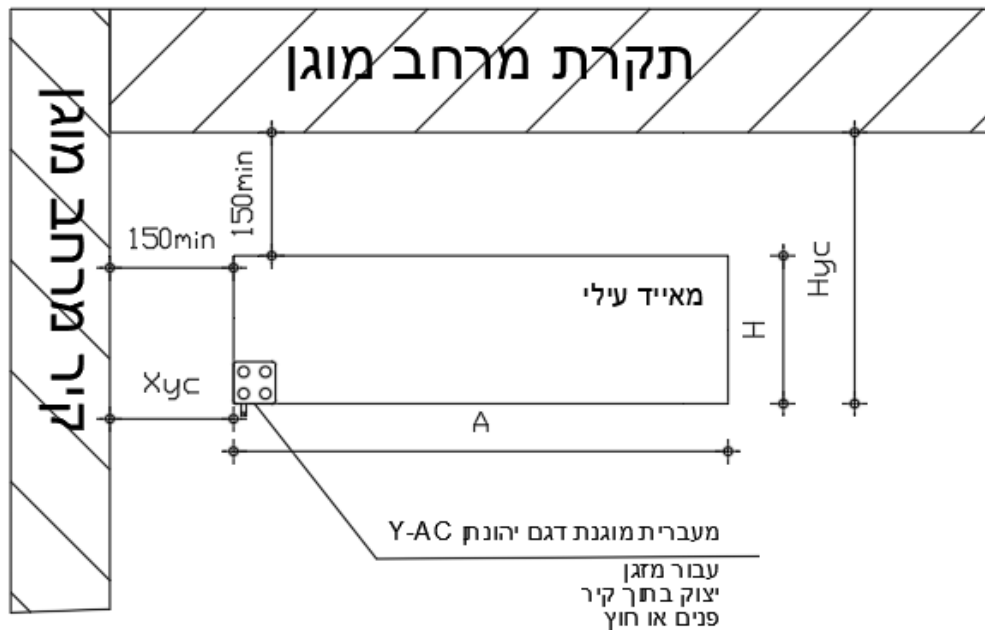

3. להלן מידות מינימום עבור תכנון מיקום ה"מעברית" המוגנת מגדם Y-AC

מזגן כ"ס	A [מ"מ]	H [מ"מ]	Hyc [מ"מ]	Xyc [מ"מ]	קוטר צנרת מזגן ["]	כבל חשמל
1 כ"ס	835	280	430	150	1/4 – 3/8	5 גידים
1 1/4 כ"ס	835	280	430	150	1/4 – 3/8	5 גידים
1 1/2 כ"ס	990	315	465	150	1/4 – 1/2	8 גידים
2 כ"ס	990	315	465	150	1/4 – 1/2	8 גידים
2.5 כ"ס	1185	345	495	150	3/8 – 5/8	8 גידים
3-4 כ"ס	1185	345	495	150	3/8 – 5/8	8 גידים

4. גובה מינימום לתיקרה יכול להשתנות בהתאם להוראות ייצרן (יש לוודא עם יצרני המזגנים מה היא מידת המינימום מהתיקרה)

5. קוטר צנרת יכול להשתנות לפי הוראות ייצרן.